


床下スペースでの設置イメージ


- フィルターハウジング → 活水塔の順で設置出来れば、設置箇所が離れても問題ございません。
- ハウジング前後にはバルブを設け、フィルター交換はバルブを閉めた上で行ってください。
- ハウジング前後を長さのあるフレキ管で繋ぎ、床上の浴室など排水可能なスペースに伸ばせると、フィルター交換時にハウジング内のドレン水を流しながら容易に交換できます。

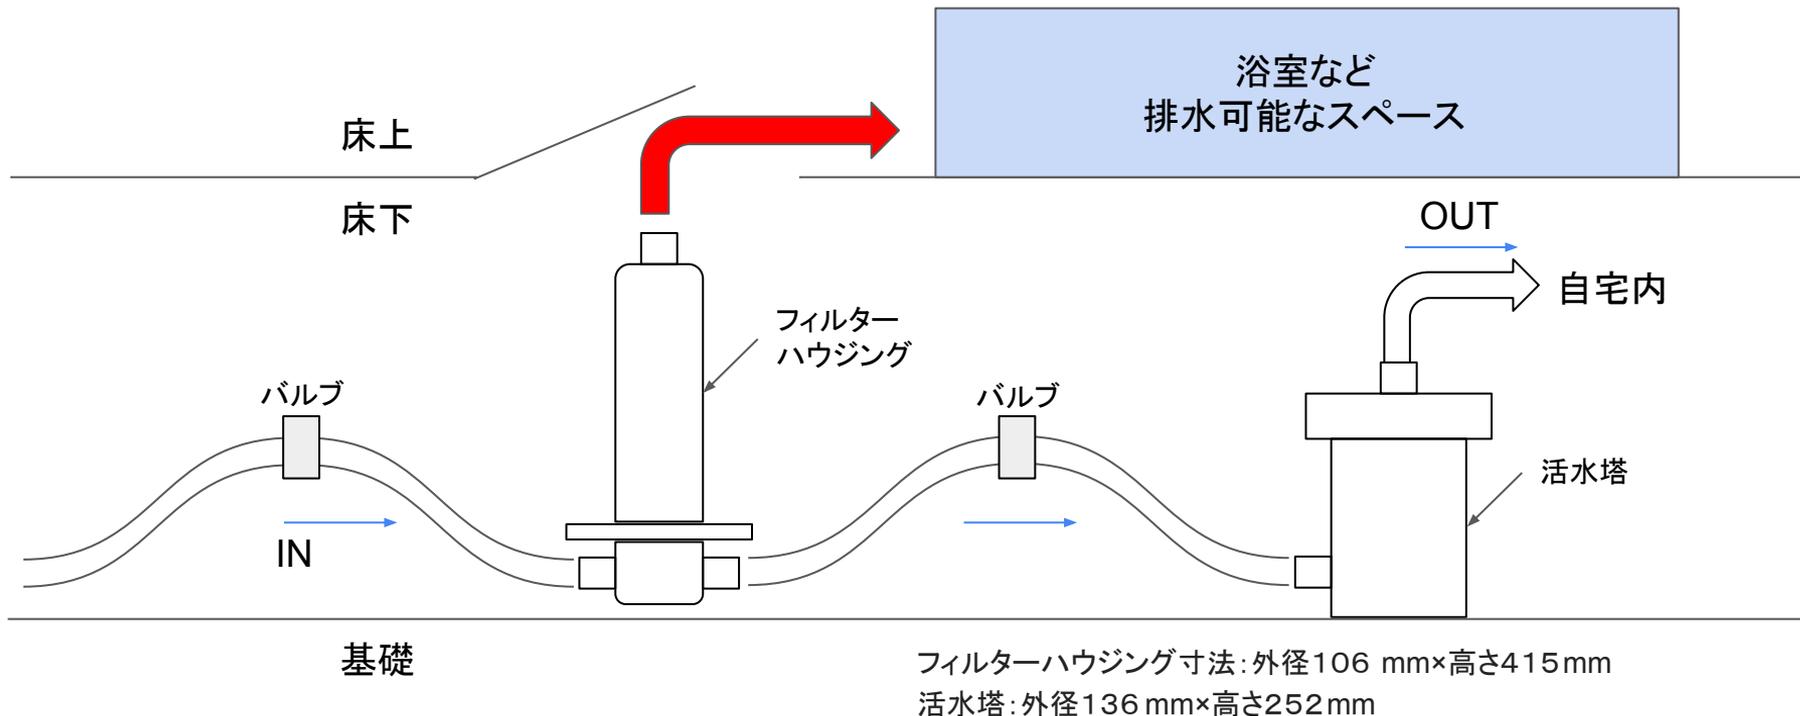

床下スペースでの設置イメージ

コンクリート基礎の一戸建ての床下に設置した事例です（2021年4月2日）

通常収納時



フィルター交換時

